



Il presente disegno è di proprietà della Società I.C.G. s.r.l.  
 È vietata la riproduzione e/o la divulgazione non autorizzata.

Rev.	Descrizione	Dwd	Ckd	Date
3				
2				
1				

Preparation of cable end before the assembly with cable gland

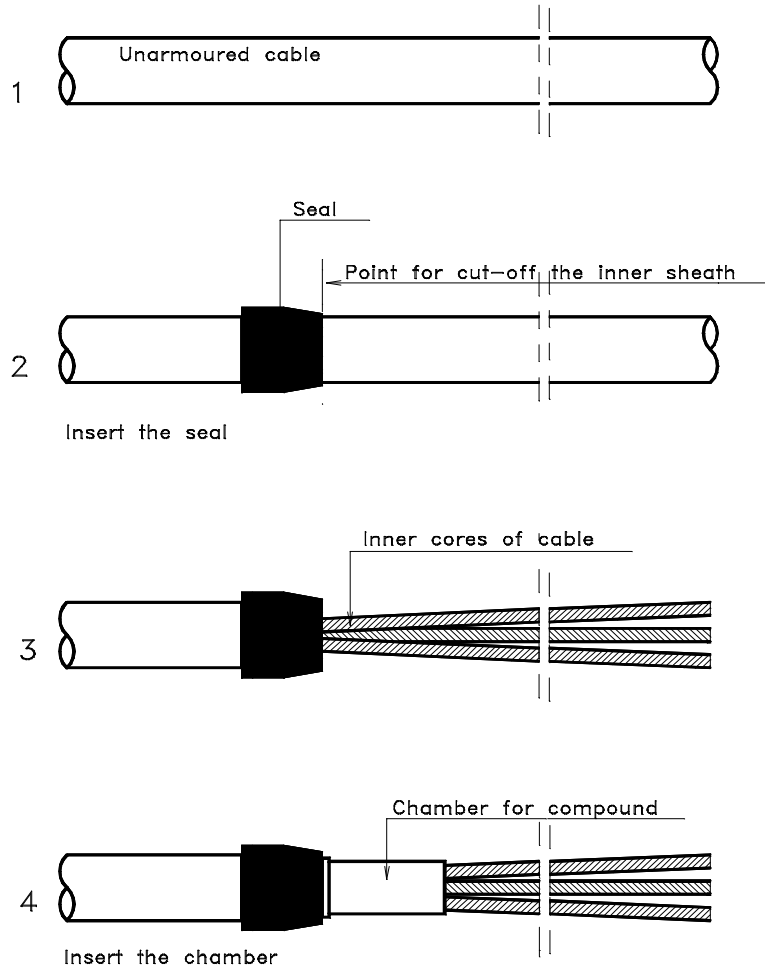

DNR/DNCR reassembly cable glands

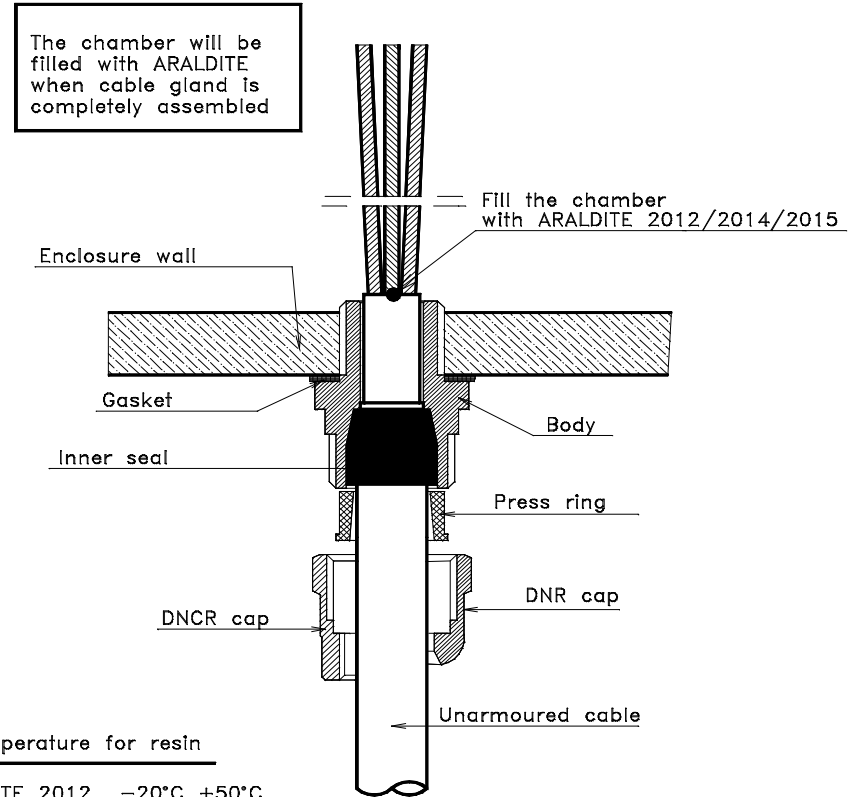

Temperature for resin

ARALDITE 2012	-20°C	+50°C
ARALDITE 2014	-20°C	+80°C
ARALDITE 2015	-40°C	+80°C

**icg**  
 GALLIATE (NO)

Series DNR/DNCR cable glands  
 mounting instructions

Da non modificare senza l'approvazione di RT

Dwd / Ckd	V. Perotti
Date	Sept. 2005
DWG No.	
IM.C.800.03.02.A	